


Ø E NUMERO PLENUM DI MANDATA
DA STABILIRSI IN FASE D'ORDINE

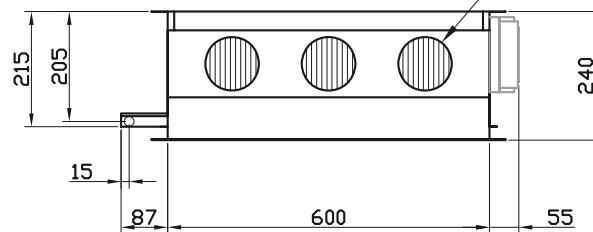

VENTILCONVETTORE Versione **CCP** - Serie maxi 1
FAN COIL UNITS Version **CCP** - Series maxi 1

N.B. Tubi passaggio acqua da 1/2" - Ø tubo scarico condensa = 16 mm
N.B. Water connections are 1/2" G female - diameter pipe condensate = 16 mm

I dati pubblicati possono essere modificati senza preavviso.
The printed data could be modified without any notice.